


# カートリッジの交換手順

**アカリッチ**  
NDX-501LM

※カートリッジの交換時(以下の内容)は、通水しないで行ってください。

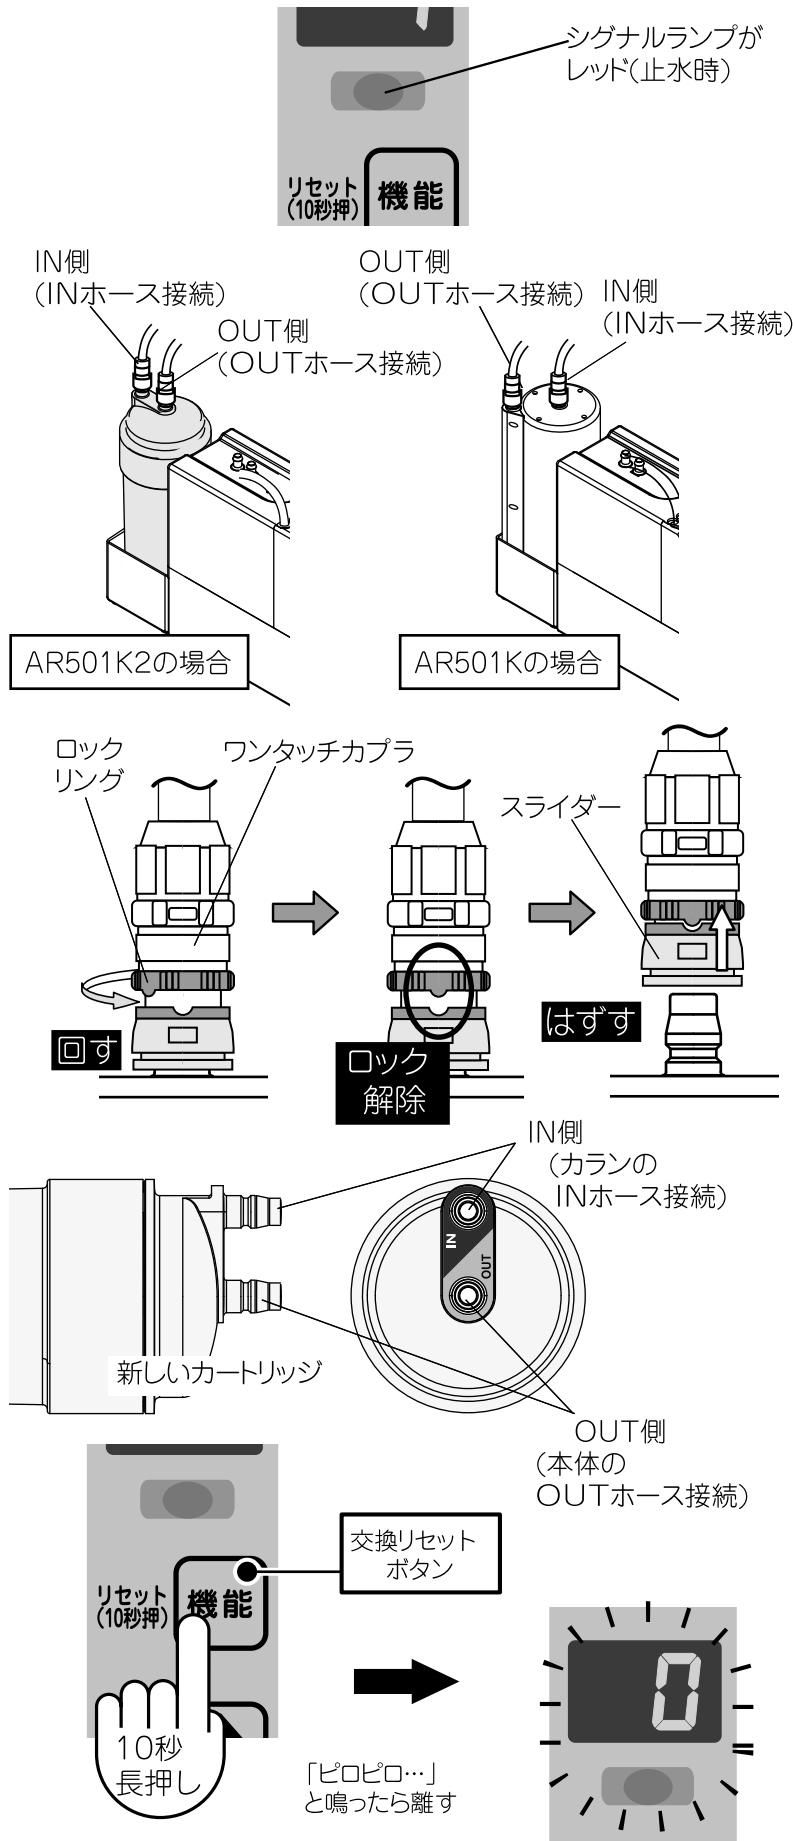

## 1 シグナルランプがレッドになる。(止水時)

- カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。
  1. 水量が著しく少なくなったとき
  2. カルキ臭、その他の臭いがするとき

## 2 カートリッジをカートリッジベースから取り出し、手前に出します。

## 3 ホースのワンタッチカプラを取りはずす。

- カプラのロックリングを回して解除し、スライダーを上げるとはずれます。
- カランのINホース・整水器本体のOUTホース、両方共はずしてください。



ワンタッチカプラを取りはずした際に、水が溢れることがあります。  
洗面器やタオルなどを準備してから、取りはずしてください。

## 4 カートリッジを交換する。

- 新しいカートリッジにINホース・OUTホースのカプラを3と逆の手順で取付けて、**ロックリングをロックしてください。**



INホース・OUTホースの取付けを間違えないでください(カプラにIN/OUTの記載)。  
カートリッジをはずした状態では、通水しないでください。  
交換後の通水時には、水漏れがないか確認してください。

## 5 カートリッジ交換表示のリセットをして、通水する。







- 機能(交換リセット)ボタンを10秒以上押し続けてください。  
シグナルランプがグリーンの浄水(0)モードになります。

※カートリッジを交換した後は、約5～6分浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。  
※使用済みのカートリッジ(プラスチック製品)は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。  
※機能・性能を維持するために、カートリッジは年1回交換をお願いします。

# カートリッジの交換手順

**アカリッチ**  
NDX-303UMW

※カートリッジの交換時(以下の内容)は、通水しないで行ってください。

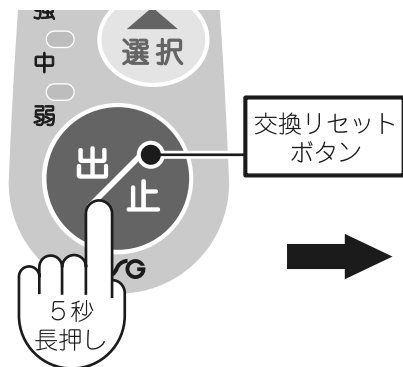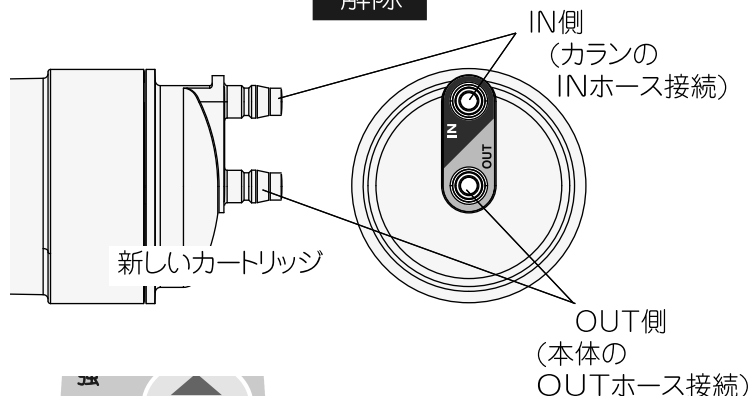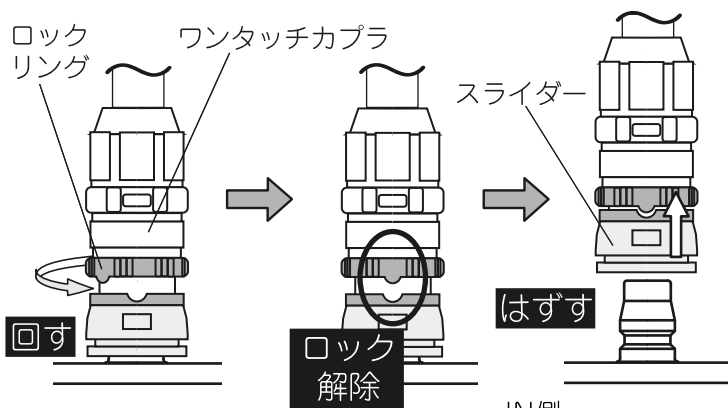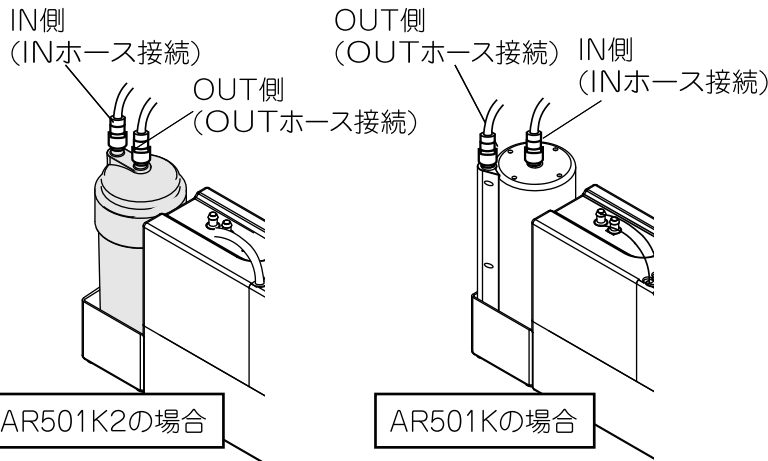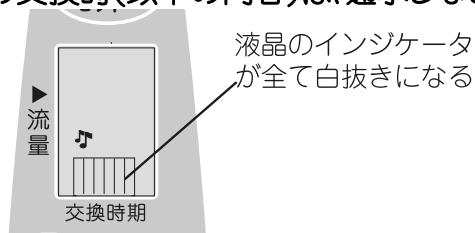

## 1 カートリッジ交換インジケータが消灯(白抜き)する。

●カートリッジ交換表示前でも、次のような現象が起きはじめたら、カートリッジを交換してください。

1. 水量が著しく少なくなったとき
2. カルキ臭、その他の臭いがするとき

## 2 カートリッジをカートリッジベースから取り出し、手前に出します。

## 3 ホースのワンタッチカプラを取りはずす

- カプラのロックリングを回して解除し、スライダを上げるとはずれます。
- INホース・OUTホース、両方共はずしてください。



ワンタッチカプラを取りはずした際に、水が溢れることがあります。  
洗面器やタオルなどを準備してから、取りはずしてください。

## 4 カートリッジを交換する

- 新しいカートリッジに、INホース・OUTホースのカプラを3と逆の手順で取付けて、**ロックリングをロックしてください。**



INホース、OUTホースの取付けを間違えないでください(カプラにIN/OUTの記載)。  
カートリッジをはずした状態では、通水しないでください。  
交換後の通水時には、水漏れがないか確認してください。

## 5 カートリッジ交換表示のリセットをして、通水する

- 出/止ボタン(交換リセットボタン)を5秒以上押し続けてください。  
カートリッジ交換インジケータが「全点灯」します。

※**交換リセット後、初期通水は約2L(約30秒間)は本体保護のため、電気分解されません(浄水が出ます)。**

※カートリッジを交換した後は、約5～6分浄水を通水して、カートリッジ内の空気を抜いてください。

※使用済みのカートリッジ(プラスチック製品)は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

※機能・性能を維持するために、カートリッジは年1回交換をお願いします。